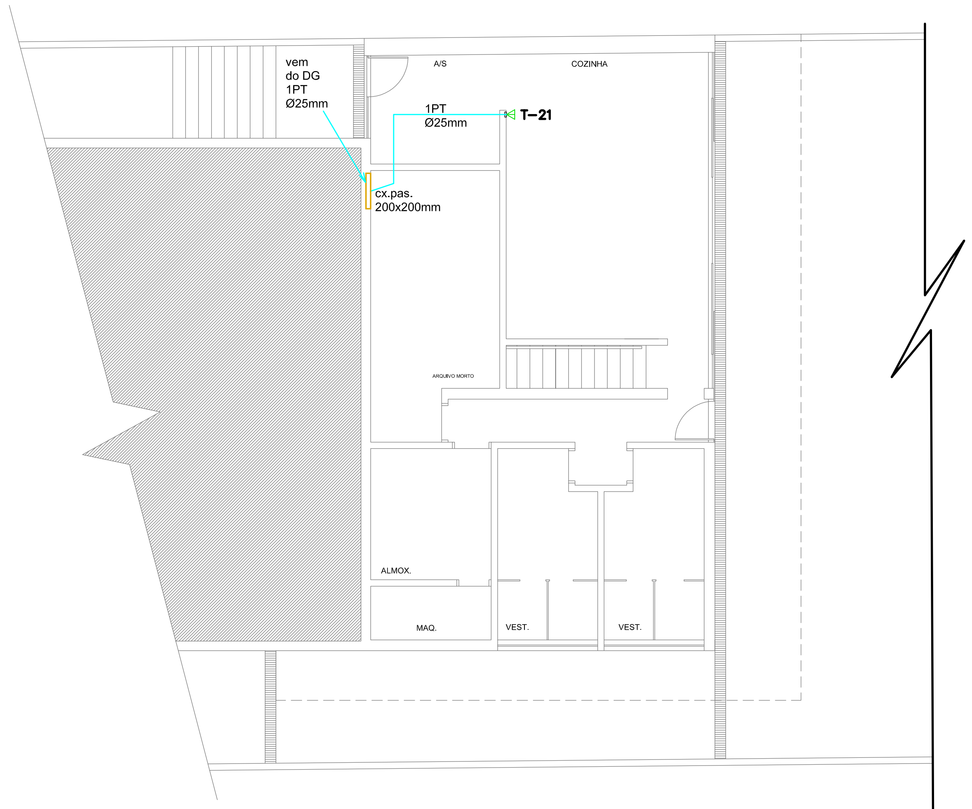

Tubulação Telefonia- pav. inferior

Esc.: 1:100

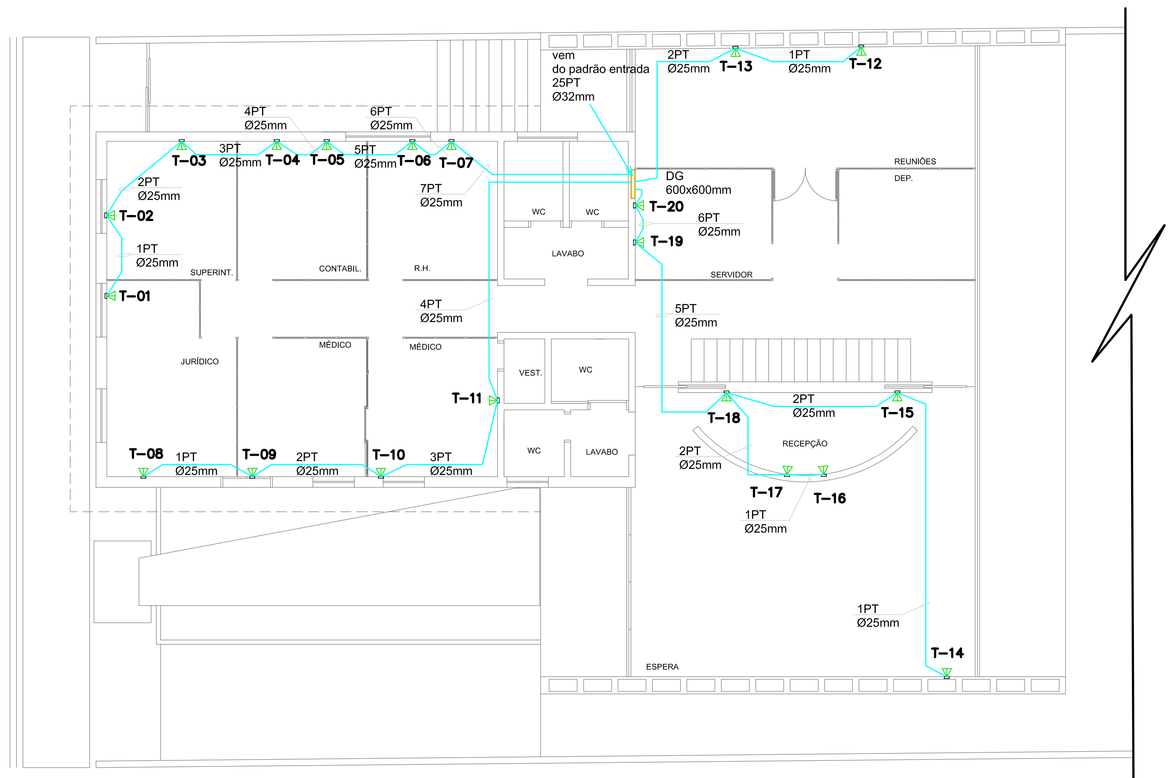

Tubulação Telefonia- pav. térreo

Esc.: 1:100

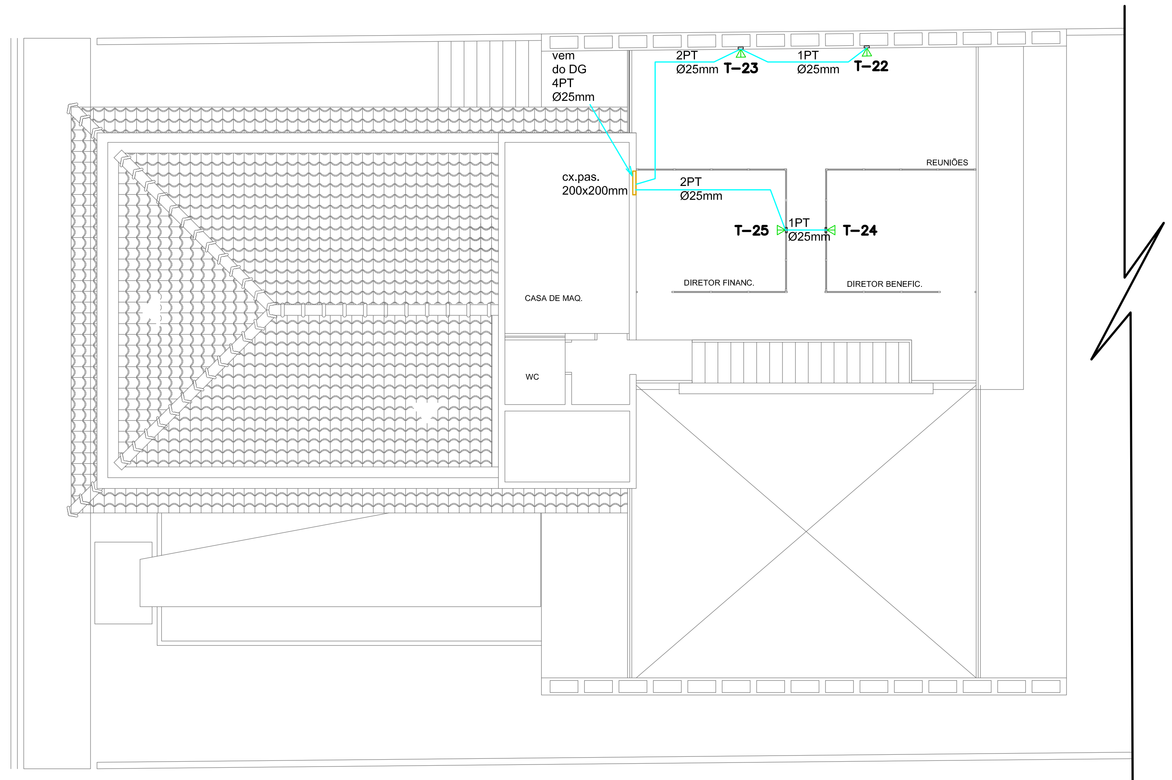

Tubulação Telefonia- pav. térreo

Esc.: 1:100

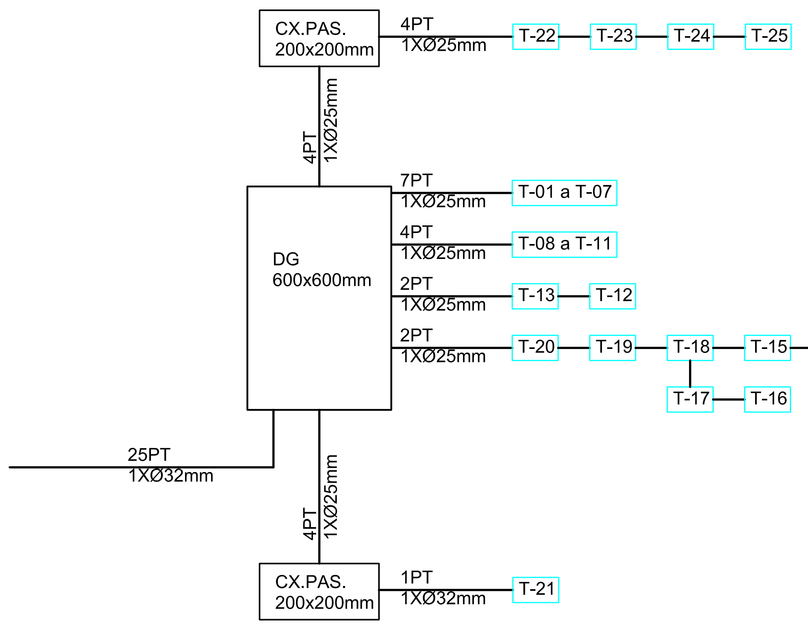

Diagrama Telefonia

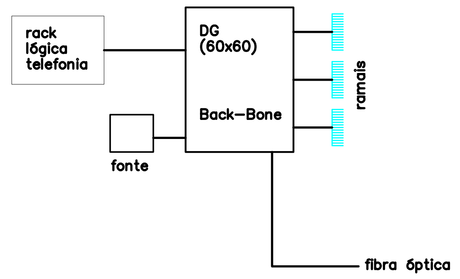

Diagrama Geral

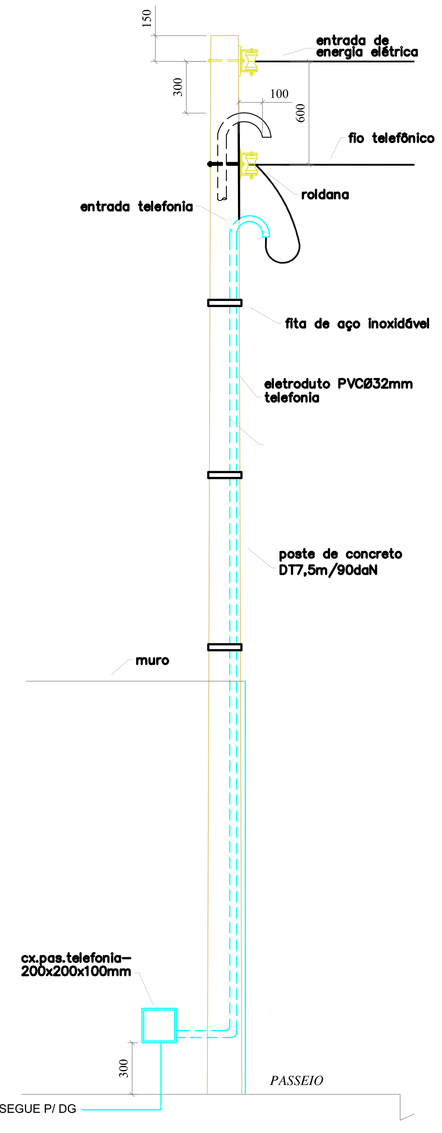

Entrada Telefonia

S/Escala

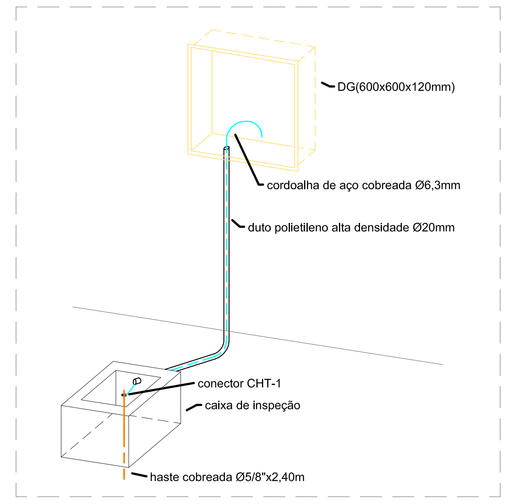

Detalhe

ATERRAMENTO DG

Legenda

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL Nº4 (600x600x120mm) Á 1,30cm DO SEU EIXO AO PISO

CAIXA DE PASSAGEM (200x200x120mm) Á 300mm DO PISO

CAIXA DE SAÍDA Nº1 (100x100x50mm) NA PAREDE, Á 300mm DO PISO

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO TETO OU PAREDE

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO

Notas

1 – Todo ponto de lógica será equipado com tubulação seca de bitola mínima de Ø1" com guia arame 14BWF, 02 tomadas de 8 pinos, padrão RJ–45, categoria 6 (100Mbps), polarizada conforme EIA/TIA–588–A
2 – Quando não indicado, considerar eletrodutos de automação (rede local) de secção Ø 1"
3 – Os cabos de comunicação não podem conter emendas
4 – Nas caixas de passagem, sempre deixar sobra dos cabos. Junto aos RACK's deixar 3 metros de sobra (mínimo) de cada cabo (lógica e energia)
5 – Toda curva de eletroduto deve ter raio igual a 10 (dez) vezes o seu diâmetro nominal
6 – Efetuar testes e certificação de todos os cabos de lógica, para a categoria 6, fornecendo–se relatórios individuais de continuidade, identificação, polaridade, curto–circuito, diafonia e atenuação de sinal (até 100 MBPs), com testador tipo scanner, nível 2/100MHz
7 – Utilizar lubrificante neutro (vazilina industrial), para facilitar a passagem de cabos nos eletrodutos e dutos de piso
8 – Utilizar Patch Panels coloridos para diferenciar os pavimentos térreo e superior
9 – Os cabos de lógica e elétrica serão identificados através de etiquetas adesivas, em ambas extremidades, conforme indicado em projeto



Detalhe

NOTA 5

REVISÃO No.	DATA:	MODIFICAÇÕES:
REVISÃO No.	DATA:	MODIFICAÇÕES:

R MOREIRA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Dr. Durval Nicolau, 1351 - Parque Jequitibás
São João da Boa Vista /SP – CEP. 13874-446
Tel. (19) 3623 - 5102 / 9707-4216
www . rmoreira.com.br

PROJETO EXECUTIVO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TELEFONIA

CLIENTE:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE SEDE
ENDEREÇO:	RUA SENADOR SARAIVA, 136 - CENTRO
CIDADE	SÃO JÃO DA BOA VISTA - SP

DATA:	DESENHO	REVISÃO	ESCALA:	ARQUIVO:
MRÇO/2011	Ródion		1:50	esgoto.dwg

FOLHA NUMERO: 07 / 07

PROJ. NUMERO: 2011-008