


LEGENDA

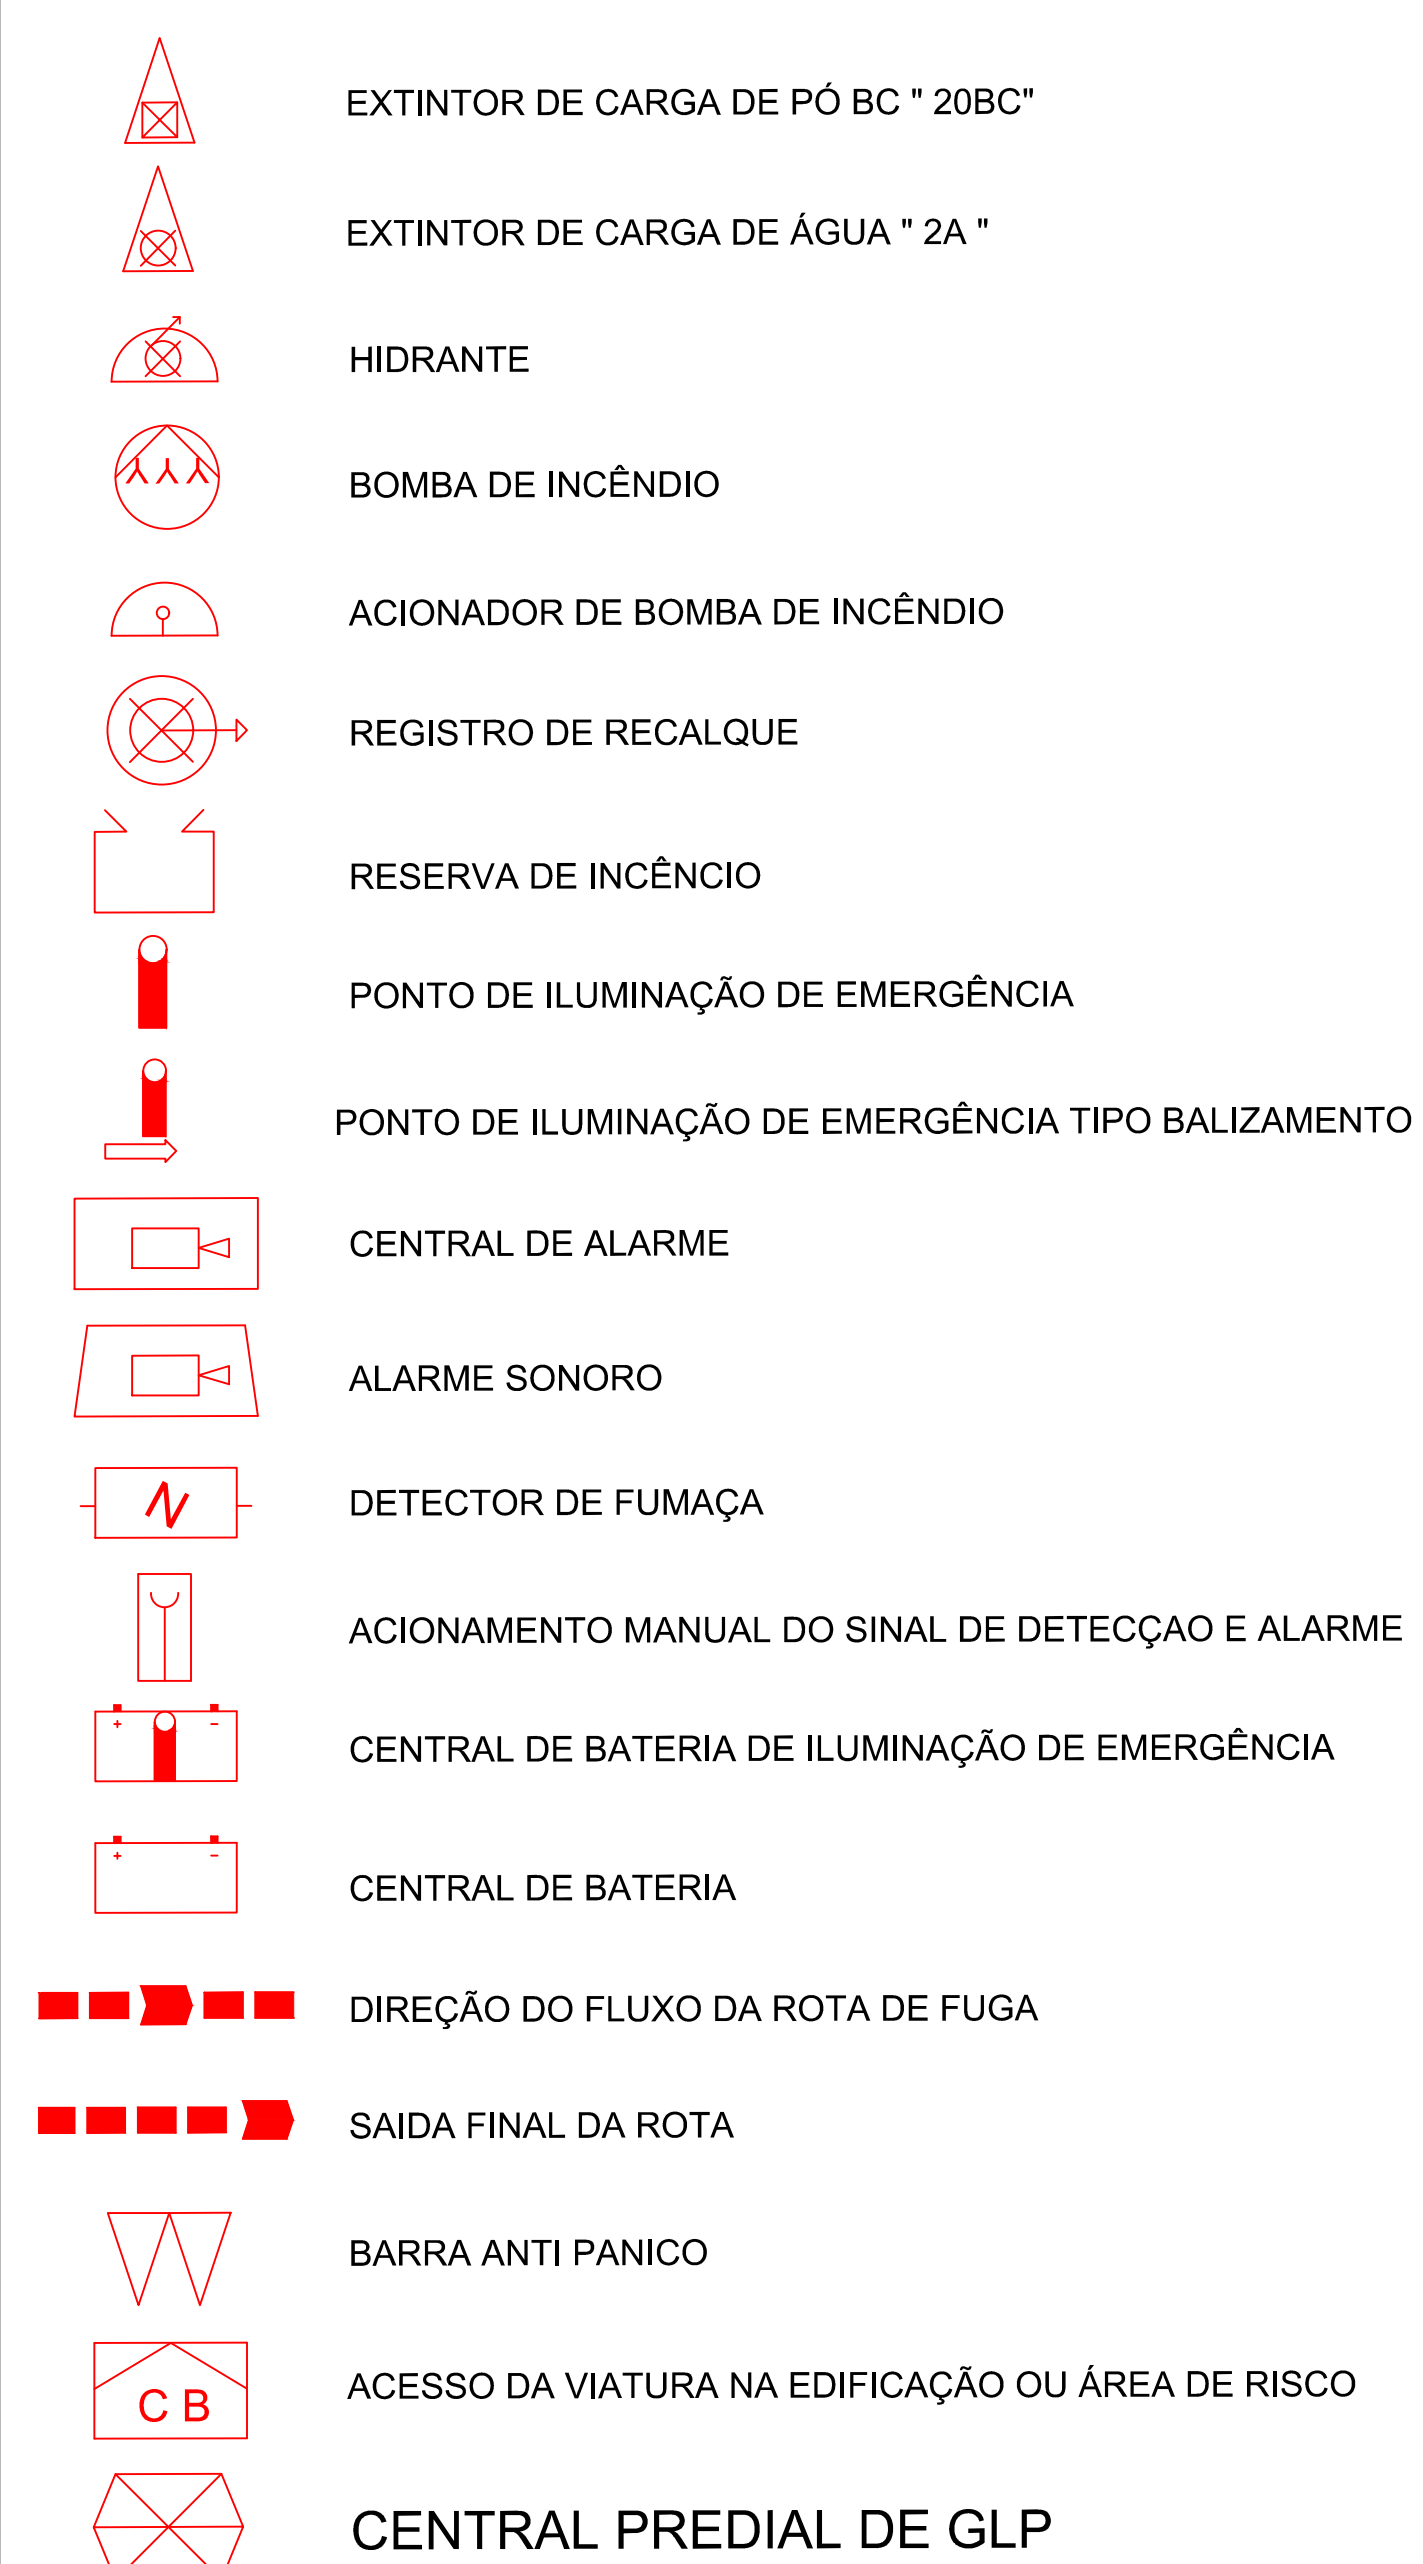

ANEXO G

Quadro resumo das medidas de segurança	
EXTINTORES IT. 21 / 19.	CARGA DE ÁGUA PO QUÍMICO SECO BC 20 - BC
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF DE 60 min.
Centro Social / Creche	O controle de acesso será limitado há 100 pessoas
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência atende a IT 20 / 19.
INSTALAÇÕES ELETRICAS	O sistema de instalações elétricas atende a IT 41 / 19.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT Nº 18/11 - D.E. 56.819 / 11 TEXTO
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19 / 2019.
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 63 mm - FERRO GALVANIZADO HIDRANTES - MANG. 38mm - CONPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - LT. 22/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20 / 2019.
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 / 2019.

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819 / 11				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO	CRECHE, ESCOLAS MATERNAIS, JARDINS DE INFÂNCIA

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCENDIO EM MJ / M²
E	CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO	E-5	300 MJ / M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO


RISCO	CARGA DE INCENDIO MJ / M²
BAIXO	300 MJ / M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DEFEITAMENTO (IT - 10/10)

REVESTIMENTO (I1 - 10/19)		
PISO	acabamento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
	revestimento	

PAREDE	acabamento	CLASSE I OU II-A
	revestimento	

TETO E FORRO	acabamento	CLASSE I OU II-A
	revestimento	

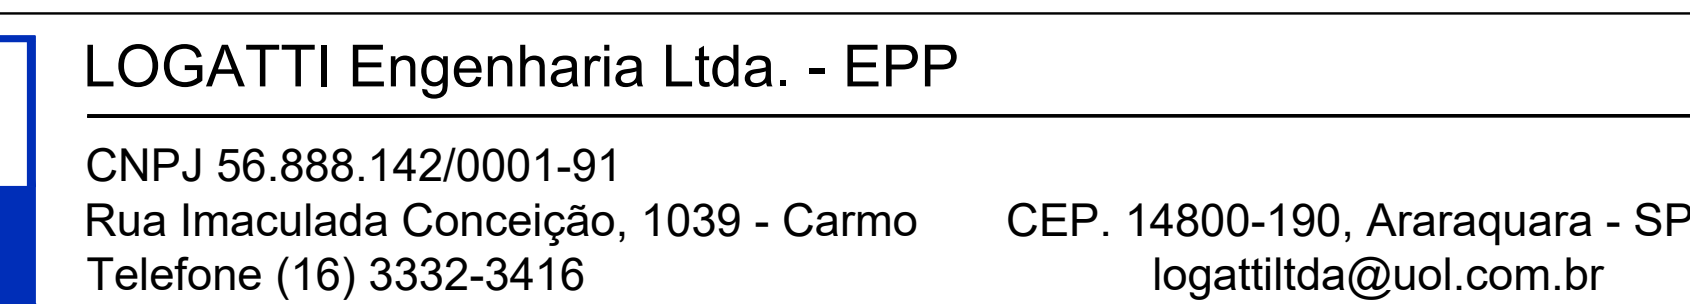

COORDENACÃO / GESTÃO

ENG* FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP

ART. 28027230231876317

PROJETO TOPOGRAFIA

FL. ÚNICA

OBRA: C.E.R. Zilda Martins Pierri

ASSUNTO: Projeto Técnico Simplificado de Combate a Incêndio

LOCAL: Av. Profº Gustavo Fleury Chamillo, nº 101

BAIRRO: Jardim Paraíso

PROP: PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE ARARAQUARA

ESCALA: 1 : 200

REVISÃO 01
27/11/2023

Autor do Projeto:

Eng./Arq.: Claudio Sebastião Jesuino Alexandre
CREA/CAU: 5061447786