




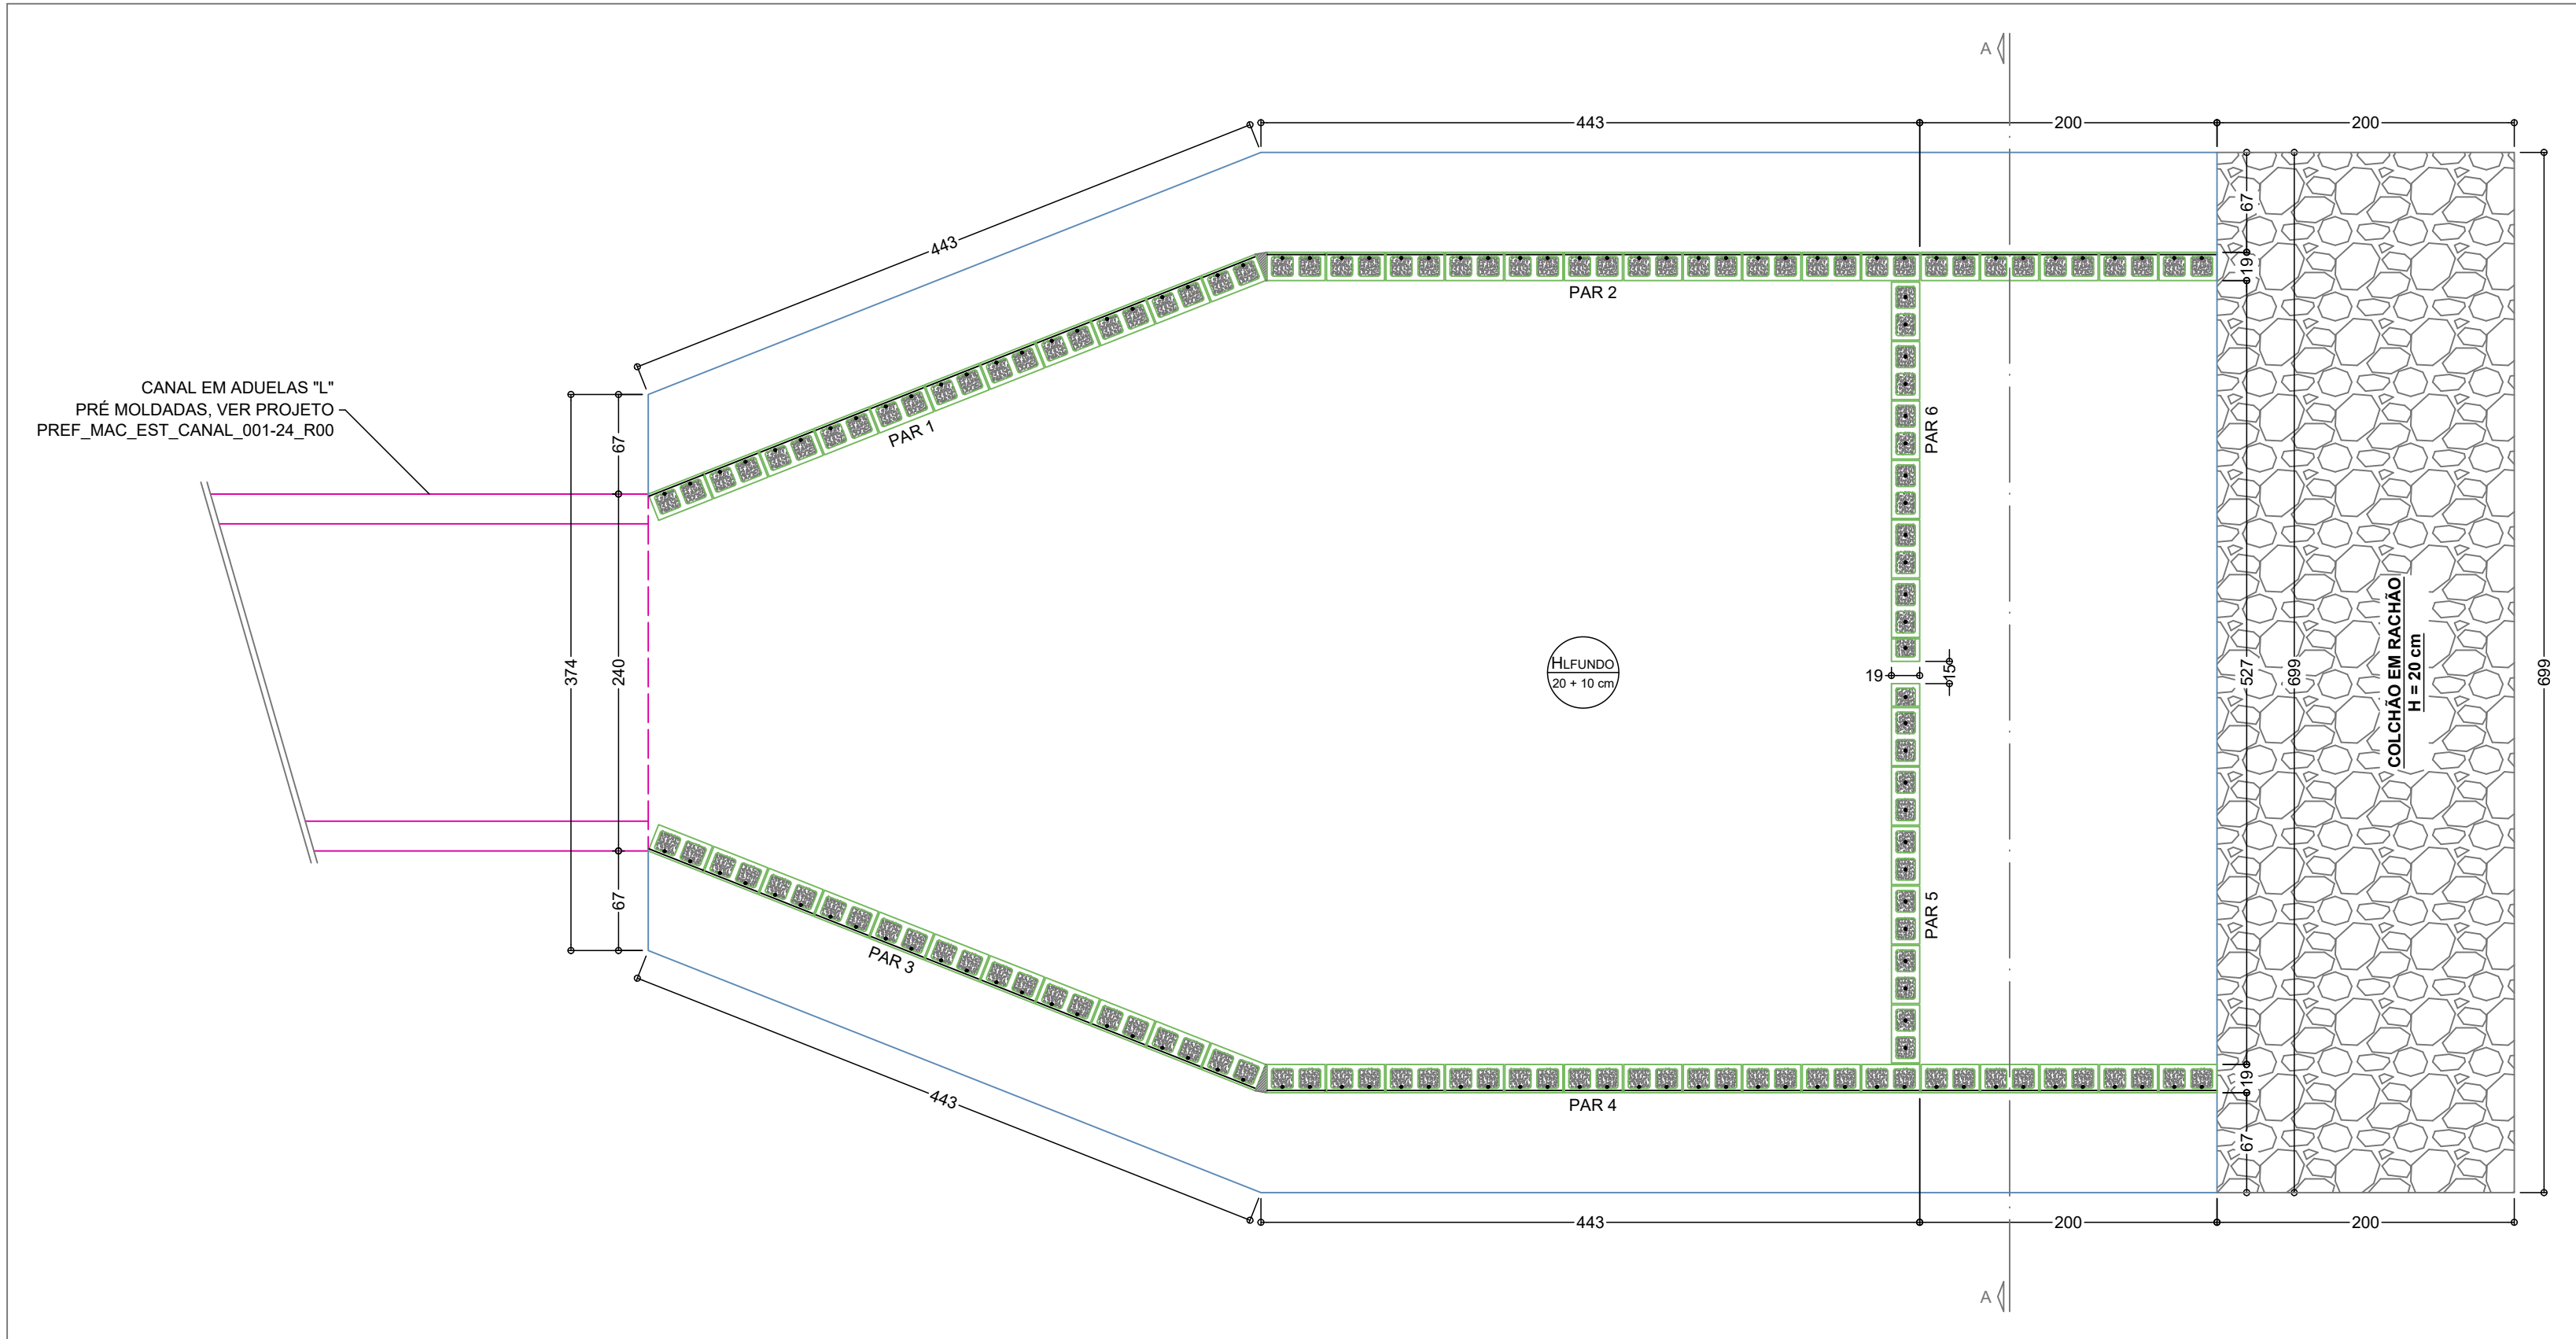


IMPLANTAÇÃO DO DISSIPADOR
ESCALA 1:40

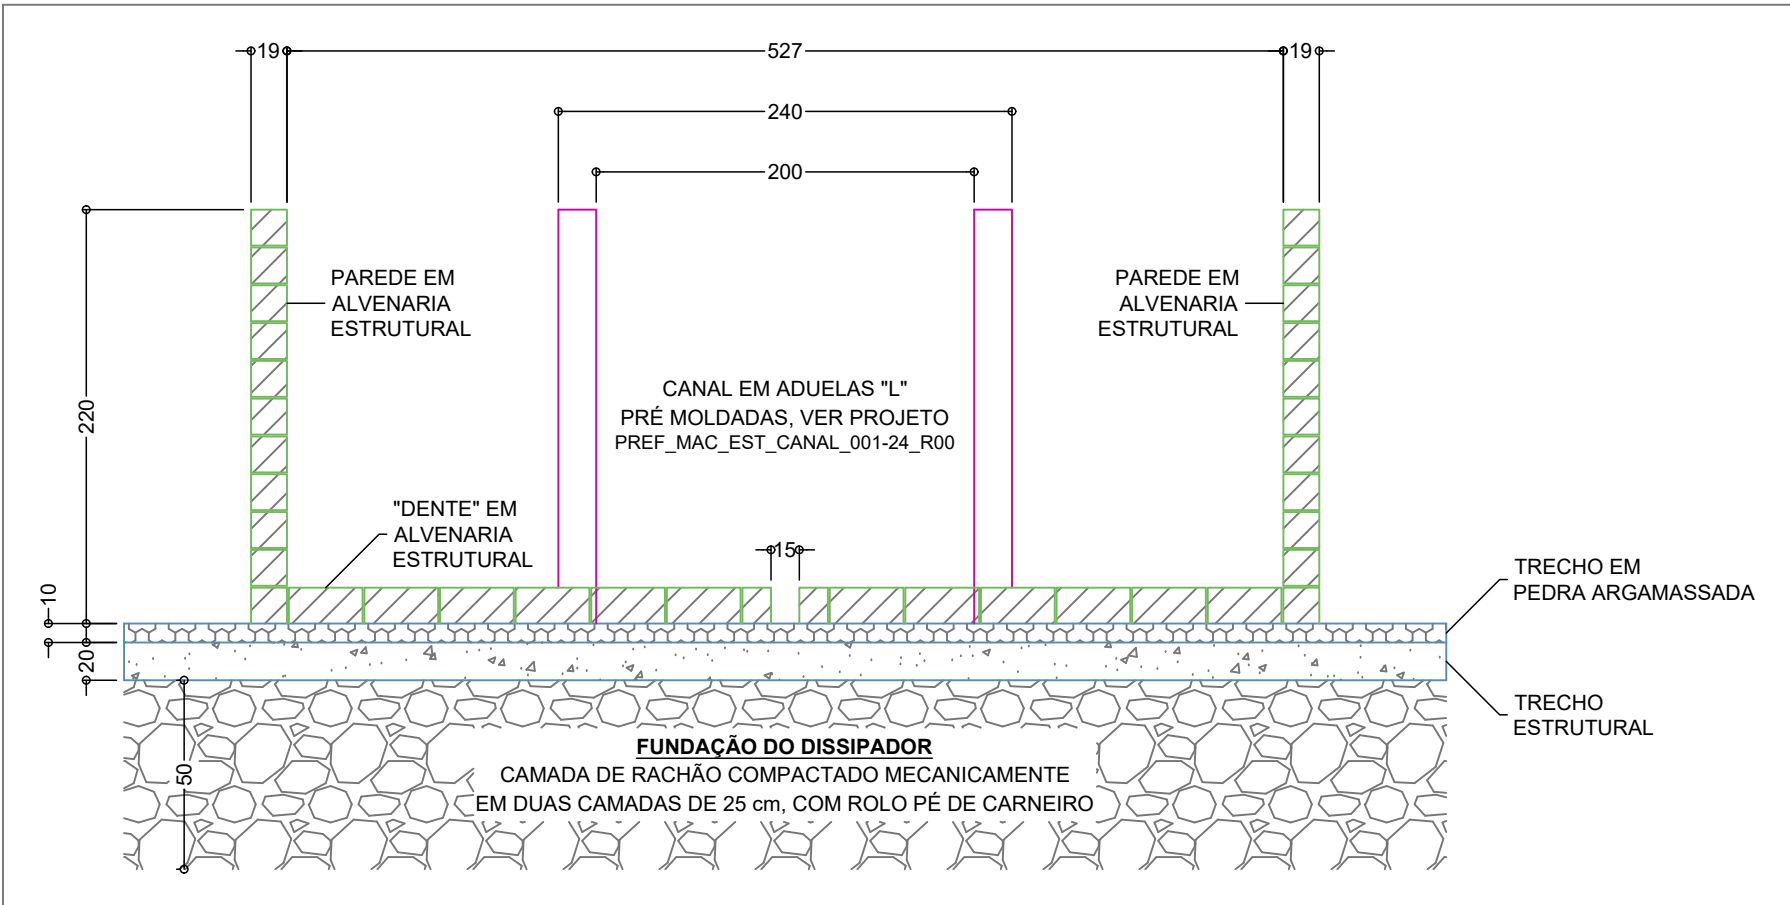

CORTE A-A
ESCALA 1:40

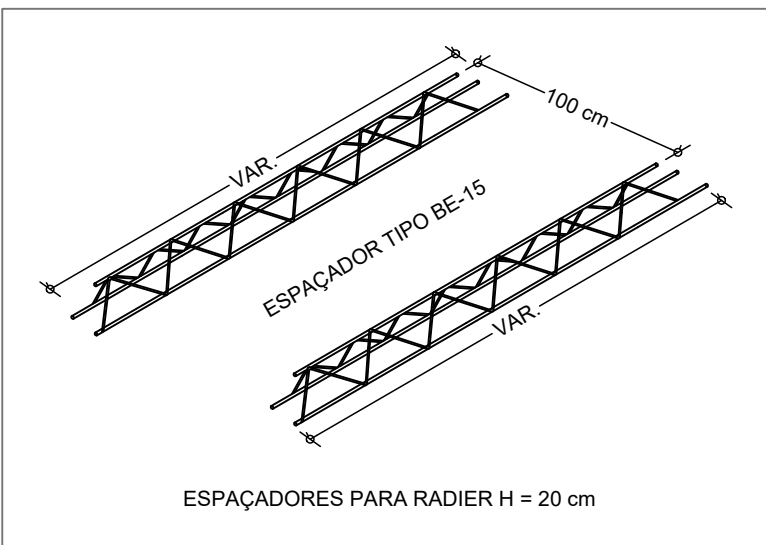

ESQUEMA DE POSICIONAMENTO DOS
ESPAÇADORES DA LAJE DE FUNDO
SEM ESCALA

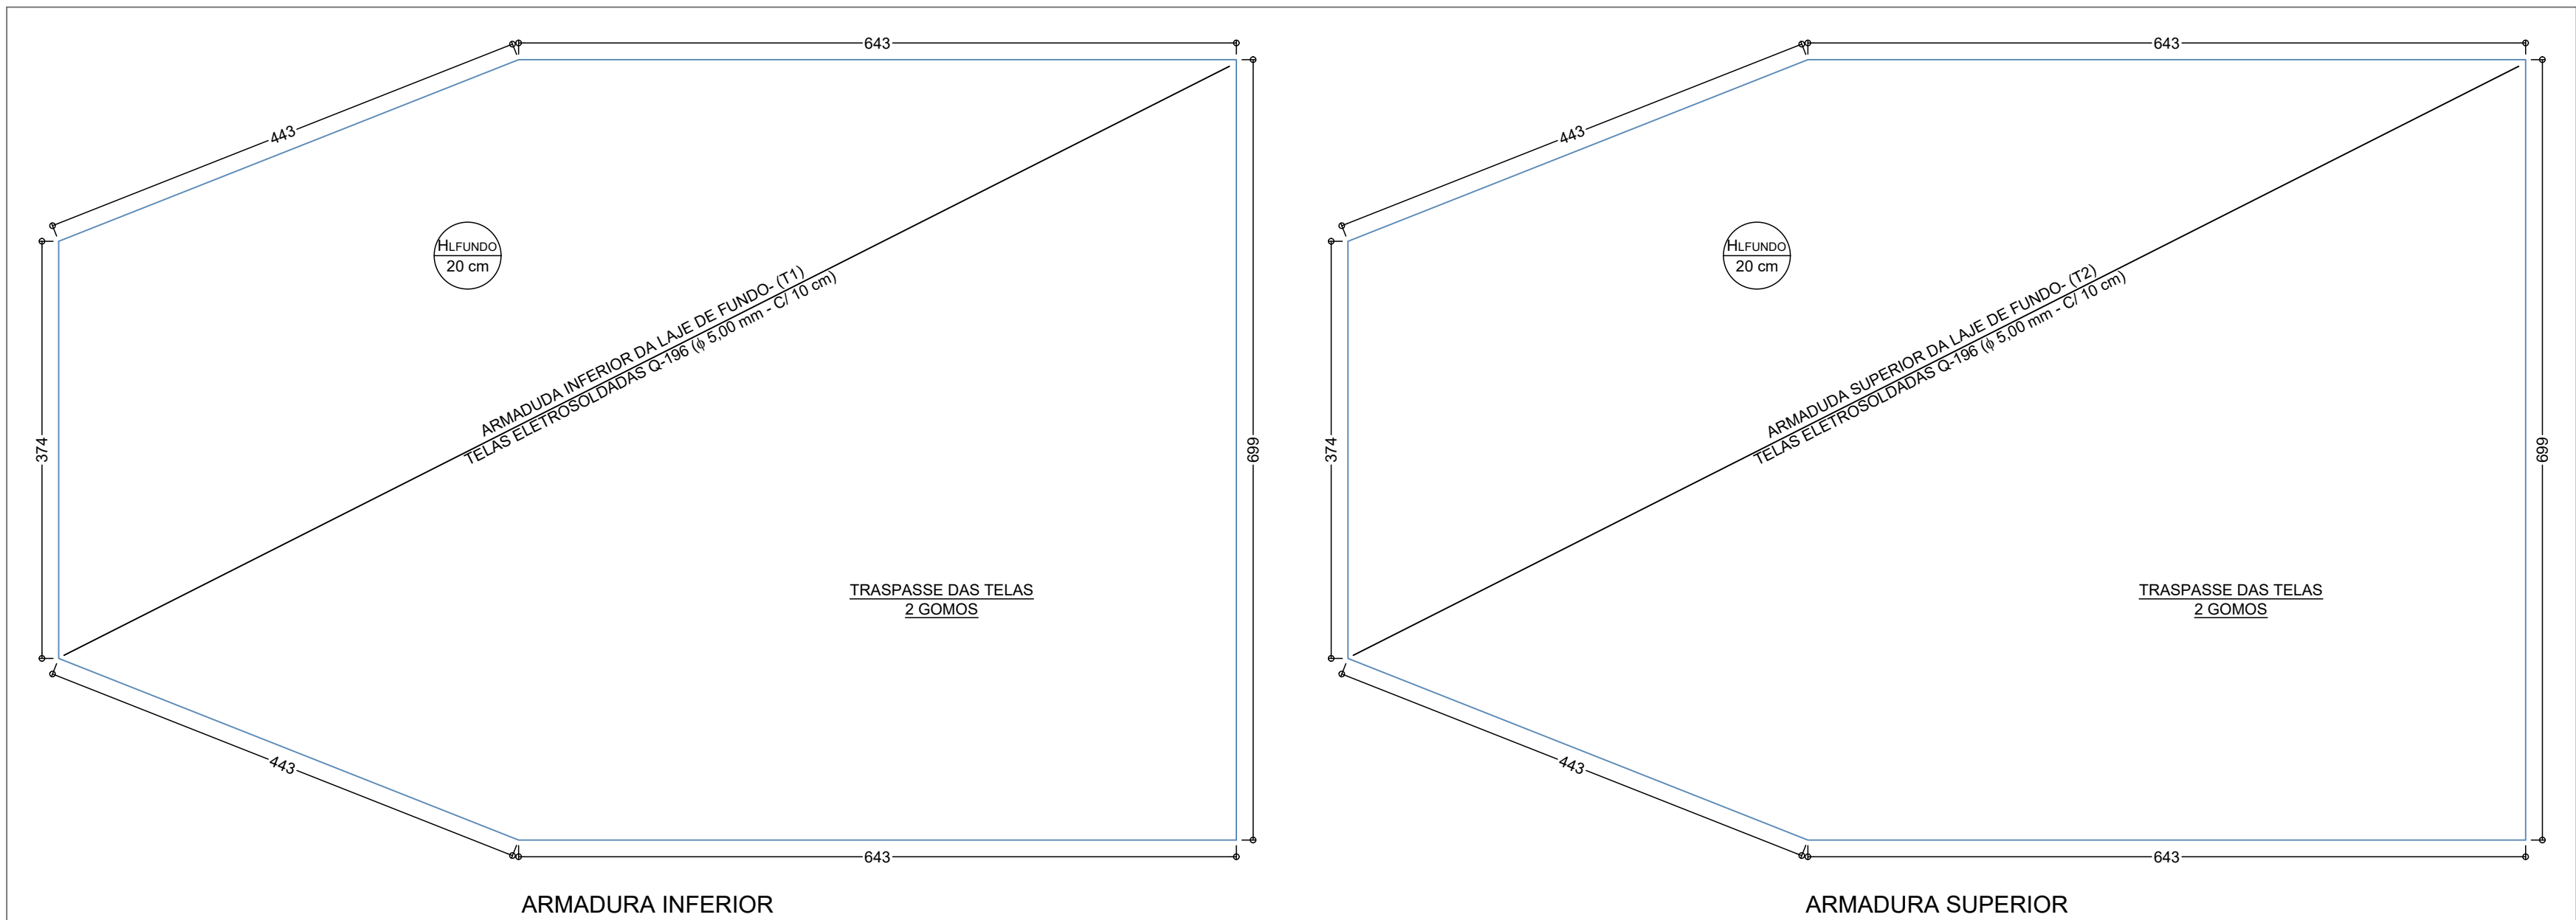

LISTA APROXIMADA DE TELA ELETROSOLDADA							
AÇO	POSICÃO	TIPO	BITOLA	ESPAÇAMENTO	QUANT.	PESO/m²	PESO TOTAL
CA - 60	(T1)	Q-196	5,00	(10,00 X 10,00) cm	74 m²	3,11 Kg/m²	230 Kg
CA - 60	(T2)	Q-196	5,00	(10,00 X 10,00) cm	74 m²	3,11 Kg/m²	230 Kg
PESO TOTAL DAS TELAS ELETROSOLDADAS:						774 Kg	
VOL. DE CONC. C-25 PARA A LAJE DE FUNDO:						13,50 m³	
VOL. DE PEDRA ARGAMASSADA:						6,80 m³	

ARMADURA DA LAJE DE FUNDO
ESCALA 1:50

NOTAS:

- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO (cm) E COTAS EM METRO (m);
- NÃO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA;
- A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECEM AS SEGUINTE NORMAS:
 - NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 - NBR 6122/2019 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 - NBR 16682/2009 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS
- A CAMADA DE INTERFACE ENTRE A SAPATA E O SOLO DEVERÁ SER COMPACTADA, MECANICAMENTE, COM DUAS CAMADAS HORIZONTAIS DE 10 cm DE ESPESSURA, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 95% DO PROCTOR MODIFICADO (P. M.);
- TODO SOLO A SER COMPACTADO NO TERRAPLENO DO MURO DE ARRIMO DEVERÁ SER EXECUTADO, MECANICAMENTE, EM CAMADAS HORIZONTAIS DE NO MÁXIMO 10 cm, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 95% DO PROCTOR NORMAL (P. N.);
- OS BLOCOS ESTRUTURAIS, BEM COMO MEIOS BLOCOS, DEVERÃO POSSUIR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 4 MPa (f_{bk} = 4,00 MPa);
- TODA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 3 MPa (f_{ak} = 3,00 MPa);
- TODO GRAUTE A SER UTILIZADO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 25 MPa (f_{gk} = 25,00 MPa);
- O PRISMA DE BLOCOS DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 12,00 MPa (f_{pk} = 12,00 MPa);
- O AÇO DEVERÁ SER CLASSE CA - 50 E CA - 60, CONFORME INDICADO;
- A CONCRETAGEM DAS ESTACAS NÃO PODE SER INTERROMPIDA;
- DEVERÃO SER PREVISTAS JANELAS DE CONCRETAGEM NA ALVENARIA PARA O CORRETO GRAUTEAMENTO DOS FUROS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA CNPJ: 45.115.912/0001-47 Rua José Prince, 449 CEP 15620-000 - MACEDONIA - SP		Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis Prefeito Municipal	
CONTRATADO: PEDREIROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ: 06.089.066/0001-86 Inscr. Estadual: 304.112.056.112 Rua São Paulo, nº 2782 - Bairro Coester - 017- 981667675 / 997734603 CEP 15603-084 - FERNANDOPOLIS - SP		FOLHA 01/02 Responsável Técnico: Eng. Renê Alexandre Galetti CREA: 5061122995 - ART: -	
EMPREENHIMENTO: PROJETO CANALIZAÇÃO		TRECHO: JUSANTE 2 TUBOS EX 1500mm	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL DO DISSIPADOR			
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA CAPITIVA			
ESTACA: DETALHAMENTO GERAL PARA O PROJETO			
ESCALA:	CÓDIGO:	REVISÃO	
INDICADA		0	