NOTAS

Eletroduto

13 m Eletroduto 50 mm, que vai do quadro de distribuição 1, para a iluminação da arena:

Profundidade mínima de escavação 50 cm;

Após instalar o eletroduto na vala aterrar e compactar cerca de 30 cm, então instalar a proteção para ramais sob a terra, após este procedimento finalizar o aterramento e compactação da vala;

Cabo de cobre flexível 10 mm², 2 passadas 1 fase e 1 neutro;

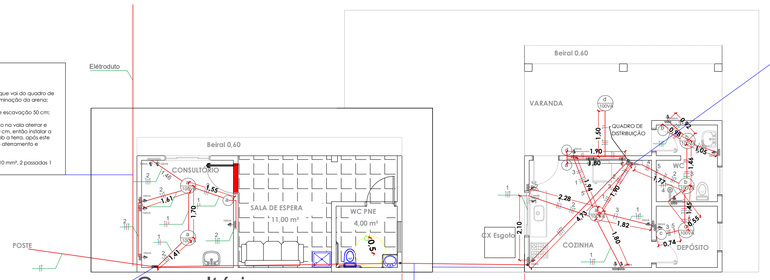

Consultório

NOTAS
Quadro de Distribuição 1
1 Disjuntor 35 A até 50 A - Geral;
1 Disjuntor 10 A até 30 A - Tomadas;
1 Disjuntor 10 A até 30 A - Iluminação;
2 m de cabo de cobre nu para aterramento;
1 haste de cobre para aterramento;
1 caixa de inspeção de hera;
Obs.: os itens referentes ao aterramento, cabo, haste e caixa serão instalados na parte externa

NOTAS

Eletroduto

20,50 m Eletroduto 50 mm, que vai do quadro de distribuição 1, para o quadro de distribuição 2:

Profundidade mínima de escavação 50 cm;

Após instalar o eletroduto na vala aterrar e compactar cerca de 30 cm, então instalar a proteção para ramais sob a terra, após este procedimento finalizar o aterramento e compactação da vala;

Cabo de cobre flexível 10 mm², 3 passadas 2 fases e 1 neutro;

Cozinha/ Dep/ Wc/ Varanda

NOTAS
Quadro de Distribuição 2
2 Disjuntor 35 A até 50 A - Geral e Chuveiro;
1 Disjuntor 10 A até 30 A - Tomadas;
1 Disjuntor 10 A até 30 A - Iluminação;
2 m de cabo de cobre nu para aterramento;
1 haste de cobre para aterramento;
1 caixa de inspeção de hera;
Obs.: os itens referentes ao aterramento, cabo, haste e caixa serão instalados na parte externa

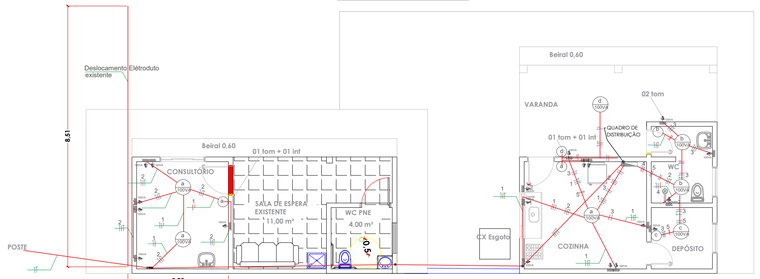

Consultório

Cozinha/Dep/Wc/Varanda

Legenda

- Interruptor de uma seção (H=120CM)
- Condutor Fase
- Condutor Neutro
- Condutor Terra
- Condutor Retorno
- Eletroduto Parede e/ou teto
- Eletroduto no piso
- Ponto de luz LED no teto
- Tomada baixa 30cm
- Tomada média 130cm
- Tomada alta 200cm
- Tomada próxima teto 250cm

Planta Elétrica
Escala 1:100



Elétrica- Depósito





Elétrica-Varanda

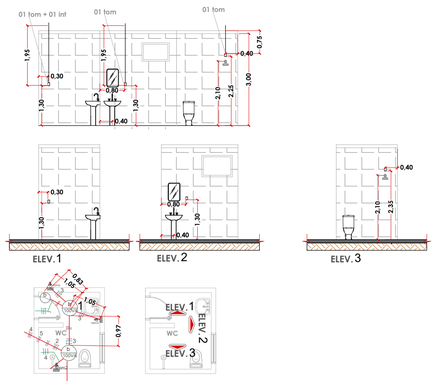

Elétrica- Banheiro

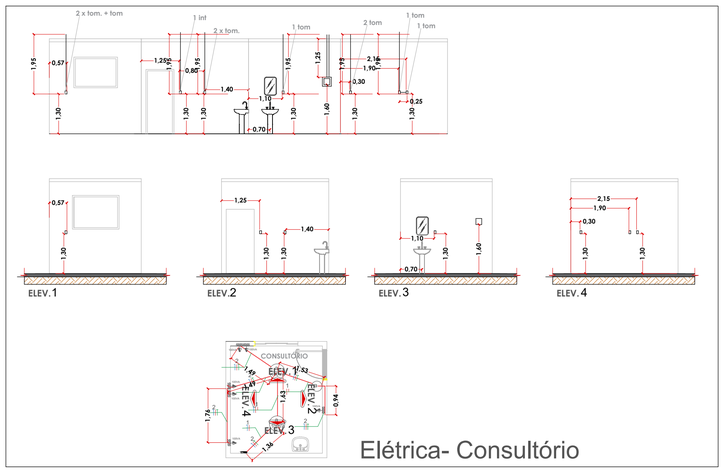

Elétrica- Consultório

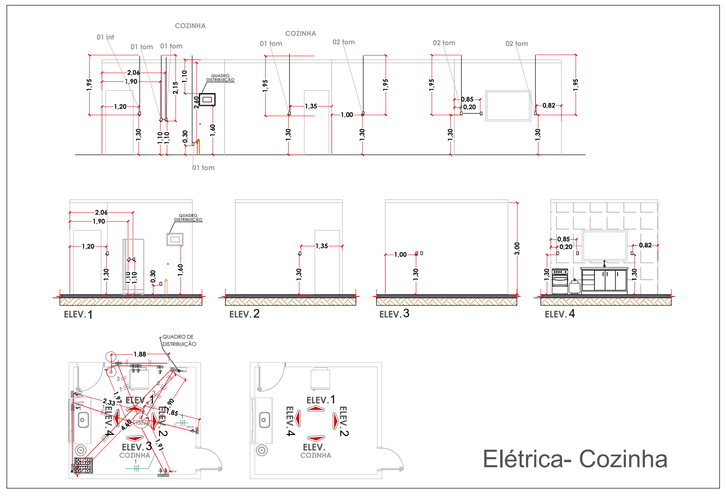

Elétrica- Cozinha

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

FOLHA 3/4

OBRA:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EQUOTERAPIA
"ISABELA VITÓRIA DOS SANTOS ARAUJO"

LOCAL:
CENTRO ESPORTIVO MÁRIO ROCHA, LOCALIZADO A RUA NELSON ROSA Nº 153

BAIRRO:
VILA NOVA ESTIVA

CEP: 13857-116

MUNICÍPIO:
ESTIVA GERBI

ESTADO:
SÃO PAULO

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

SITUAÇÃO SEM ESCALA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PREFEITO MUNICIPAL
MARCIO ROBERTO PAVAN

QUADRO DE ÁREAS

CONSULTÓRIO .....11,97 m²

COZINHA, DEPÓSITO, WC E VARANDA.....43,93 m²

TOTAL.....55,90 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL JAIME ABREU JUNIOR
CREA/SP: 5070155651-SP
ART:2620252007180