



ANEXO 40 METROS

MÁX 15m ENTRE DESCIDAS

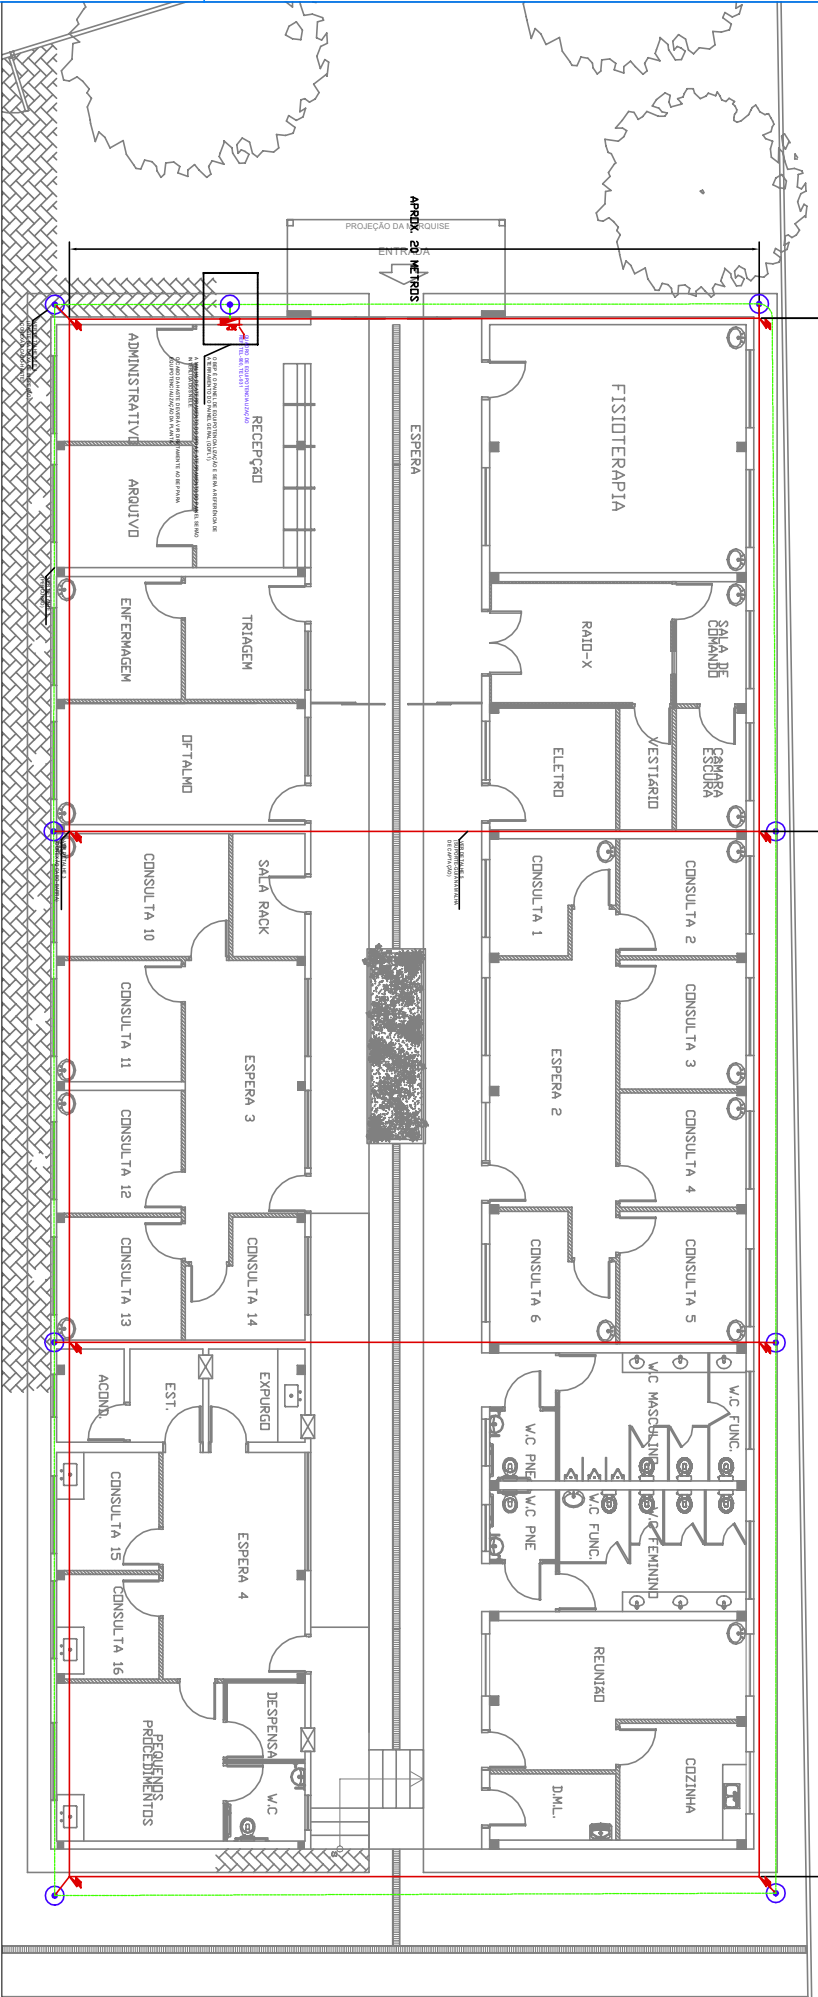

NOTA:
 O PROJETO TEM COMO BASE A NORMA NBR5-419 VIGENTE
 DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E ATERRAMENTO.

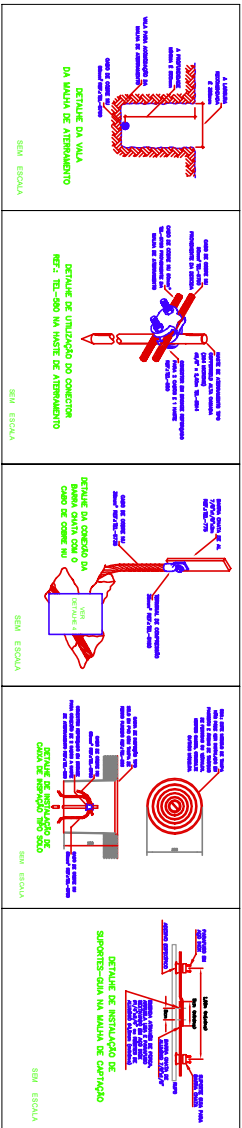

LEGENDA:

	IMP - ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS PROTECTIVA.
	IMP - PONTO DE MATRIZ C/ OVARIA INTERCORSO
	DESCIDAS
	MALHA DE ATERRAMENTO
	MALHA DE CAPTURA/RESCISA

01	Atividade de projeto e administração de obras.	PROJETA	10/10/2018
02	Atividade de administração das obras de 1ª fase e administração de obras	PROJETA	09/09/2018
03	Atividade de administração das obras de 2ª fase e administração de obras	PROJETA	08/08/2018
04	Atividade de administração das obras de 3ª fase e administração de obras	PROJETA	07/07/2018

EMPRESA:		CLIENTE:	
ENR - TILIO SÁVIA UNIBET SAUBER - CREA SP 5609201287/7		PREFEITURA DE BOTUVA	
RUA SARAIVA, 100 - JARDIM BOA VISTA - SP		RUA SARAIVA, 100 - JARDIM BOA VISTA - SP	
CNPJ: 07.274.188/0001-81		CNPJ: 07.274.188/0001-81	