



Tipo de Documento:
Indicador - Reservação e Distribuição de água
 Processo:
DI - Reservação e Distribuição de água
 Título do Documento:
NDI Indicador de desempenho da qualidade da água distribuída - IDQAd

Código:
NDI-0001

Versão:
8

Situação:
Vigente

Nível:
1 (um)

Abrangência:
Unidades de Negócio R

Elaborado por:
Mauro Ignacio



FORMULAÇÃO DO INDICADOR

PREMISSAS

$$IDQAd \text{ do Município} = \left(\frac{\sum (IDQAd \text{ do Sistema de Distribuição} \times VCM \text{ do Sistema de Distribuição})}{VCM \text{ total do Município}} \right)$$

Origem dos Dados: **Controle Sanitário**
 Freqüência da Medição: **Mensal**

1- Os resultados são calculados pelos softwares específicos

Formulação descrita no Relatório Final IDQAd

Unidade: **Adimensional**


DADOS GERAIS

Local ou Unidade de aplicação do indicador: **ITUPEVA**
 Responsável pela atualização: **Jose Batista Pereira**
 Responsável pelo processo: **Erica Moreton**
 Data da última atualização: **3/12/2008 07:10**

Cálculo do Valor real do Indicador

Dados de apoio para indicadores calculados por média anual

Mês/Ano	Dados para cálculo do indicador		Valor do Indicador	
			Real	Meta
dez/08				91,00
nov/08				90,17
out/08			94,43	89,33
set/08			94,23	88,50
ago/08			92,40	87,67
jul/08			93,86	86,83
jun/08			93,50	86,00
mai/08			93,36	85,17
abr/08			92,65	84,33
mar/08			92,29	83,50
fev/08			92,98	82,67
jan/08			92,97	81,83
dez/07			93,15	81,00
nov/07			64,35	80,92
out/07			92,97	80,83
set/07			92,56	80,75
ago/07			94,12	80,67
jul/07			93,89	80,58
jun/07			93,49	80,50
mai/07			94,29	80,42
abr/07			94,79	80,33
mar/07			93,56	80,25
fev/07			91,99	80,17
jan/07			93,74	80,08
dez/06			96,65	80,00
nov/06			81,53	80,00
out/06			61,82	80,00
set/06			79,29	80,00
ago/06			93,88	80,00
jul/06			93,66	80,00

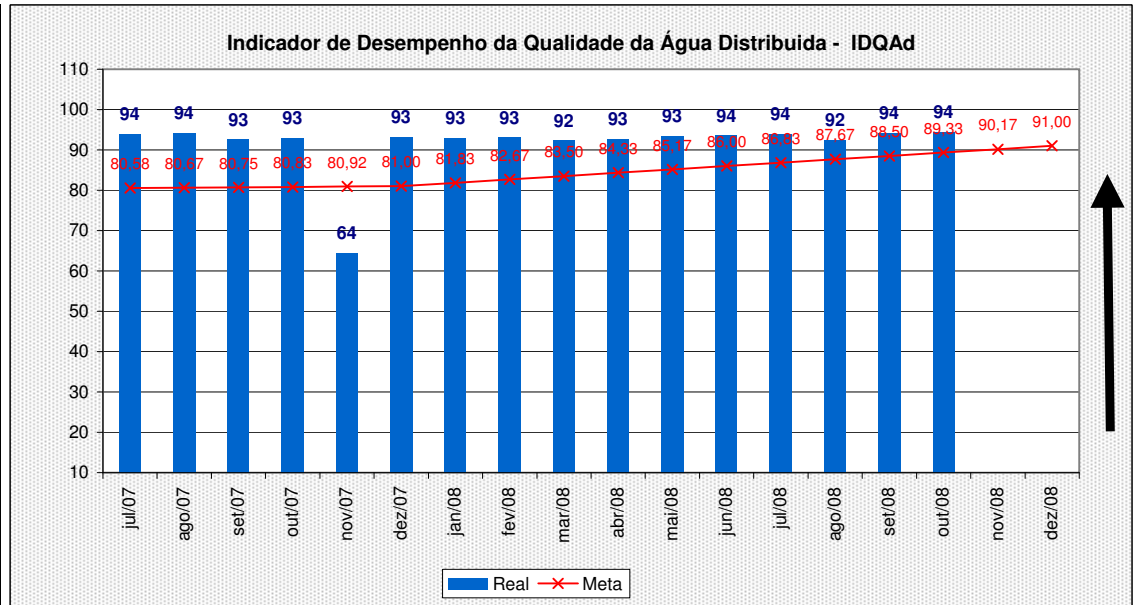

Análise Crítica:

Análise 1:	Três linhas no máximo
Análise 2:	-
Análise 3:	-
Análise 4:	-