



Tipo de Documento:

Indicador - Esgoto

Processo:

AF - Afastamento

Título do Documento:

NAF Número de extravasamentos em EEE

Código:
NAF-0004

Versão:
10

Situação:
Vigente

Nível:
1 (um)

Abrangência:
docNIXweb

Elaborado por:

Nilton Cesar da V. Toyama



FORMULAÇÃO DO INDICADOR

$$\left(\frac{\text{Número de extravasamentos em E.E.E. registradas nos mês}}{\text{Número total de E.E.E. em funcionamento}} \right)$$

PREMISSAS

Origem dos dados: Controle de elevatórias

Frequência da Medição: **Mensal**

E.E.E: Estação Elevatória de Esgoto

Unidade: Quantidade


DADOS GERAIS

Local ou Unidade de aplicação do indicador:	ITUPEVA
Responsável pela atualização:	Eliezer
Responsável pelo processo:	Eliezer
Data da última atualização:	17/11/2008

Cálculo do Valor real do Indicador

Mês/Ano	Dados para cálculo do		Valor do Indicador	
	Nº extravasamentos registrados no mês	Nº total de EEEs em funcionamento	Indicador	Meta
set/07	0	3	0,00	0,0
out/07	0	3	0,00	0,0
nov/07	0	3	0,00	0,0
dez/07	0	3	0,00	0,0
jan/08	0	3	0,00	0,0
fev/08	0	3	0,00	0,0
mar/08	0	3	0,00	0,0
abr/08	0	3	0,00	0,0
mai/08	0	3	0,00	0,0
jun/08	0	3	0,00	0,0
jul/08	0	3	0,00	0,0
ago/08	0	3	0,00	0,0
set/08	0	3	0,00	0,0
out/08	0	3	0,00	0,0
nov/08			#DIV/0!	0,0
dez/08			#DIV/0!	0,0
jan/09			#DIV/0!	0,0

Número de extravasamentos em E.E.E.

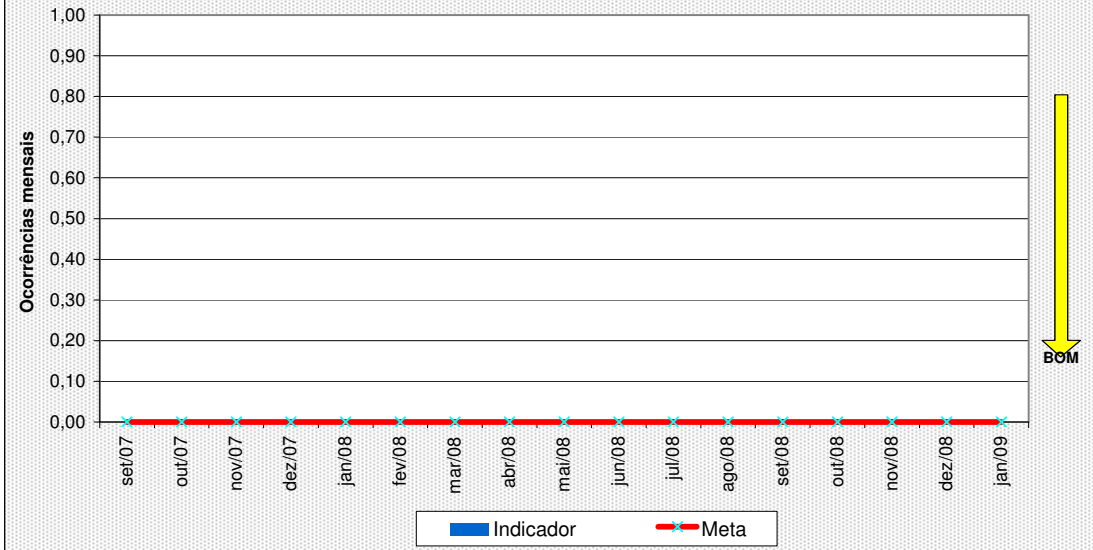

Análise Crítica:

- Análise1) Inspeção diária através de SS.
- Análise2)
- Análise3)
- Análise4)