



Tipo de Documento:
Indicador - Produção de Água
 Processo:
TR - Produção de Água
 Título do Documento:
NTR Índice de atendimento ao padrão turbidez

Código: **NTR-0031**
 Versão: **9**

Situação:
Vigente
 Nível:
1 (um)


Elaborado por:
Mauro Ignacio

Abrangência:
Unidades de Negócio R e Dpto Distrital Capivari-Jundiaí



FORMULAÇÃO DO INDICADOR	PREMISSAS
$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de resultados dentro do padrão}}{\text{N}^\circ \text{ de análises realizadas}} \right) \times 100$ <p>Unidade: %</p>	Origem dos Dados: ETA -> Boletim de Controle Sistema de Serra -> usar dados do Controle Sanitário Sistema de Poço/Mina ou Dreno -> Indicador Não Aplicável OBS: Caso haja controle Operacional nos Sistemas de Serra usar Boletim de Controle Freqüência da Medição: Mensal 1) Padrão Conforme DAT - Diretrizes para Controle de Produtos Não Conforme Água

DADOS GERAIS	
Local ou Unidade de aplicação do indicador:	RJJ151
Responsável pela atualização:	Marlene
Responsável pelo processo:	Erica
Data da última atualização:	9/12/2008

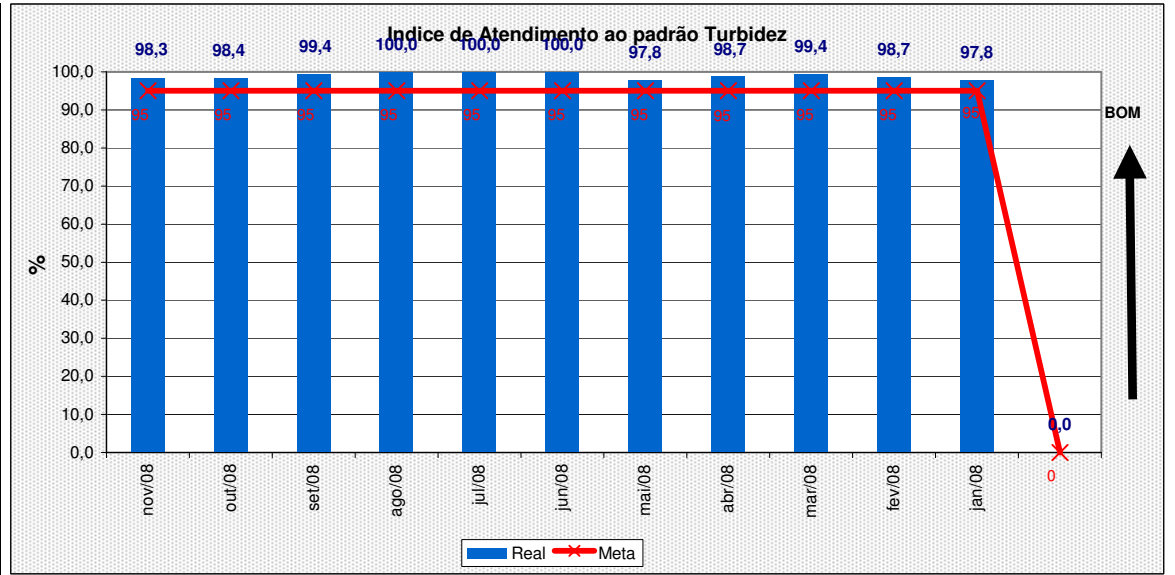

Mês/Ano	Dados para cálculo do indicador		Valor do Indicador	
	Nº de Resultados dentro do padrão	Nº análises Realizadas	Real	Meta
nov/08	624	635	98,3	95
out/08	679	690	98,4	95
set/08	677	681	99,4	95
ago/08	704	704	100,0	95
jul/08	721	721	100,0	95
jun/08	670	670	100,0	95
mai/08	700	716	97,8	95
abr/08	704	713	98,7	95
mar/08	719	723	99,4	95
fev/08	679	688	98,7	95
jan/08	710	726	97,8	95
MÉDIA	689,73	697	99,0	95,0

Análise Crítica:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	