



Tipo de Documento:
Indicador - Produção de Água

Código: **NTR-0035** Versão: **9**

Situação:
Vigente

Elaborado por:
Mauro Ignacio

Processo:
TR - Produção de Água

Nível:
1 (um)

Abrangência:
Unidades de Negócio R e Dpto Distrital Capivari-Jundiá

Título do Documento:

NTR Índice de atendimento ao padrão pH



FORMULAÇÃO DO INDICADOR

$$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de resultados dentro do padrão}}{\text{N}^\circ \text{ de análises realizadas}} \right) \times 100$$

Unidade: %

PREMISSAS


Origem dos Dados: **ETA -> Boletim de Controle e Sistema de Poços/Serra/Minas ou Drenos -> usar dados do Controle Sanitário**
 OBS: 1) Não aplicável em Sistema de Poços/Minas ou Drenos que não corrigem pH)
 2) Caso haja controle Operacional nos Poços/Serra/Minas ou Drenos usar Boletim de Controle
 Freqüência da Medição: **Mensal**
 1) Padrão Conforme DAT - Diretrizes para Controle de Produtos Não Conforme Água

DADOS GERAIS

Local ou Unidade de aplicação do indicador: **RJJ151**
 Responsável pela atualização: **Marlene**
 Responsável pelo processo: **Erica**
 Data da última atualização: **9/12/2008**

Cálculo do Valor real do Indicador

Mês/Ano	Dados para cálculo do indicador		Valor do Indicador	
	Nº de Resultados dentro do padrão	Nº análises Realizadas	Real	Meta
out/08	179	179	100,0	95
set/08	678	678	100,0	95
ago/08	703	703	100,0	95
jul/08	713	713	100,0	95
jun/08	693	693	100,0	95
mai/08	722	722	100,0	95
abr/08	713	713	100,0	95
mar/08	723	723	100,0	95
fev/08	688	688	100,0	95
jan/08	726	726	100,0	95
MÉDIA	653,80	654	100,0	95

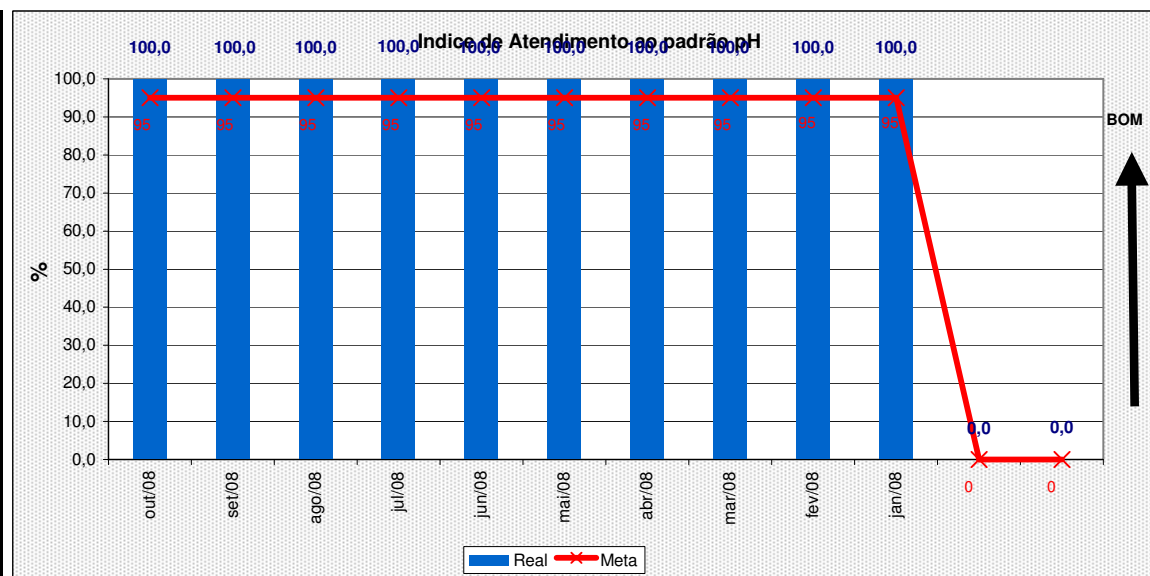

Análise Crítica:

Análise Referente ao mês de: Equipamento em manutenção

Novembro

Análise Referente ao mês de:

Análise Referente ao mês de:

Análise Referente ao mês de: