



Tipo de Documento:
Indicador - Produção de Água
 Processo:
TR - Produção de Água
 Título do Documento:
NTR Índice de atendimento ao padrão cloro livre

Código: **NTR-0032**
 Versão: **8**

Situação:
Vigente
 Nível:
1 (um)


Elaborado por:
Mauro Ignacio

Abrangência:
Unidades de Negócio R e Dpto Distrital Capivari-Jundiá



FORMULAÇÃO DO INDICADOR	PREMISSAS
$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de resultados dentro do padrão}}{\text{N}^\circ \text{ de análises realizadas}} \right) \times 100$ <p>Unidade: %</p>	Origem dos Dados: ETA -> Boletim de Controle Sistema de Poços/Serra/Minas ou Drenos -> usar dados do Controle Sanitário Freqüência da Medição: Mensal OBS: Caso haja controle Operacional nos Poços/Serra/Minas ou Drenos usar Boletim de Controle 1) Padrão Conforme DAT - Diretrizes para Controle de Produtos Não Conforme - Água

DADOS GERAIS	
Local ou Unidade de aplicação do indicador:	RJJ151
Responsável pela atualização:	Marlene
Responsável pelo processo:	Erica
Data da última atualização:	9/12/2008

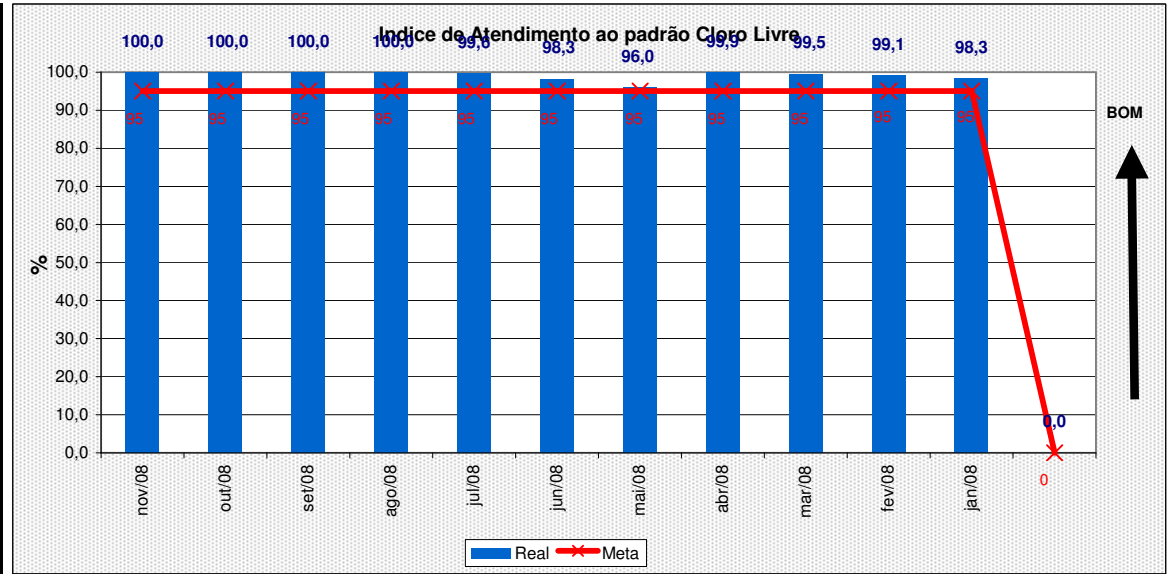

Mês/Ano	Dados para cálculo do indicador		Valor do Indicador	
	Nº de Resultados dentro do padrão	Nº análises Realizadas	Real	Meta
nov/08	633	633	100,0	95
out/08	691	691	100,0	95
set/08	678	678	100,0	95
ago/08	700	700	100,0	95
jul/08	683	686	99,6	95
jun/08	679	691	98,3	95
mai/08	690	719	96,0	95
abr/08	719	720	99,9	95
mar/08	730	734	99,5	95
fev/08	656	662	99,1	95
jan/08	714	726	98,3	95
MÉDIA	688,45	695	99,1	95

Análise Crítica:

Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	