



Tipo de Documento:  
**Indicador - Produção de Água**  
 Processo:  
**TR - Produção de Água**  
 Título do Documento:  
**NTR Índice de atendimento ao padrão cor**

Código:  
**NTR-0033**

Versão:  
**9**

Situação:  
**Vigente**

Nível:  
**1 (um)**

Abrangência:  
**Unidades de Negócio R e Dpto Distrital Capivari-Jundiá**


Elaborado por:  
**Mauro Ignácio**



FORMULAÇÃO DO INDICADOR	PREMISSAS
$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de resultados dentro do padrão}}{\text{N}^\circ \text{ de análises realizadas}} \right) \times 100$ <p>Unidade: %</p>	Origem dos Dados: <b>ETA -&gt; Boletim de Controle</b> <b>Sistema de Serra -&gt; usar dados do Controle Sanitário</b> <b>Sistema de Poço/Minas ou Drenos -&gt; Indicador Não Aplicável</b> OBS: Caso haja controle Operacional nos Sistemas de Serra usar Boletim de Controle Freqüência da Medição: <b>Mensal</b> 1) Padrão Conforme DAT - Diretrizes para Controle de Produtos Não Conforme Água

DADOS GERAIS	
Local ou Unidade de aplicação do indicador:	RJJ151
Responsável pela atualização:	Marlene
Responsável pelo processo:	Erica
Data da última atualização:	9/12/2008

Mês/Ano	Dados para cálculo do indicador		Valor do Indicador	
	Nº de Resultados dentro do padrão	Nº análises Realizadas	Real	Meta
nov/08	295	295	100,0	95
out/08	354	354	100,0	95
set/08	330	330	100,0	95
ago/08	332	334	99,4	95
jul/08	350	350	100,0	95
jun/08	329	329	100,0	95
mai/08	342	354	96,6	95
abr/08	352	355	99,2	95
mar/08	339	341	99,4	95
fev/08	330	335	98,5	95
jan/08	308	312	98,7	95
<b>MÉDIA</b>	<b>332,82</b>	<b>335</b>	<b>99,2</b>	<b>95,0</b>

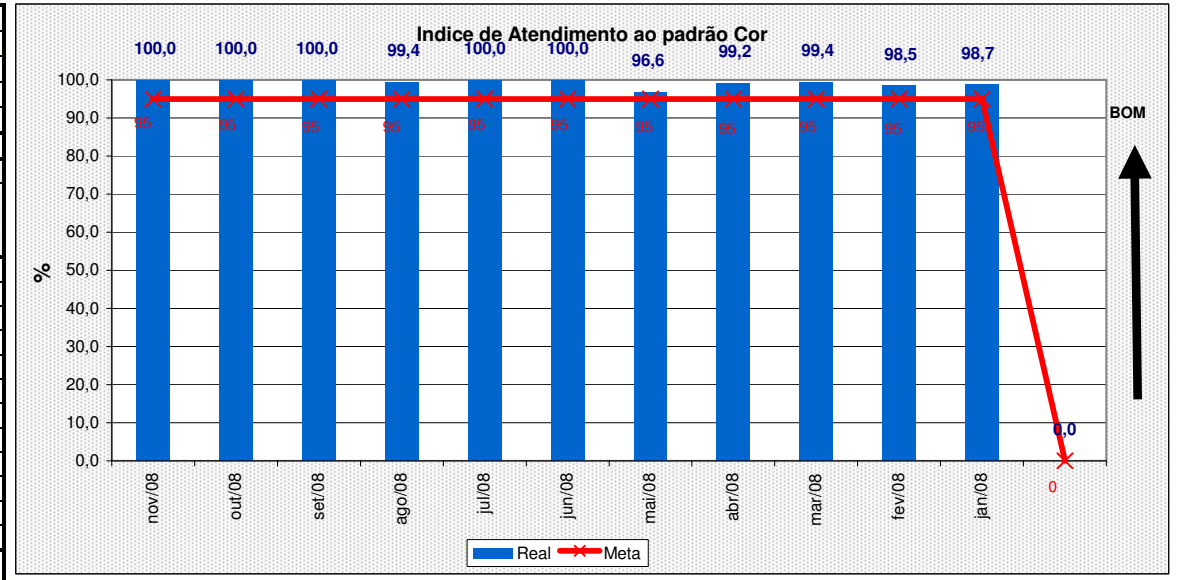

**Análise Crítica:**

Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	
Análise Referente ao mês de:	