



Tipo de Documento:  
**Indicador - Produção de Água**

Código:  
**NTR-0034**

Versão:  
**8**

Situação:  
**Vigente**

Elaborado por:  
**Mauro Ignacio**

Processo:  
**TR - Produção de Água**

Nível:  
**1 (um)**

Abrangência:  
**Unidades de Negócio R e Dpto Distrital Capivari-Jundiaí**

Título do Documento:

**NTR Índice de atendimento ao padrão fluor**



**FORMULAÇÃO DO INDICADOR**

$$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de resultados dentro do padrão}}{\text{N}^\circ \text{ de análises realizadas}} \right) \times 100$$

Unidade: %

**PREMISSAS**

Origem dos Dados: **ETA -> Boletim de Controle e Sistema de Poços/Serra/Minas ou Drenos -> usar dados do Controle Sanitário**  
OBS: Caso haja controle Operacional nos Poços/Serra/Minas ou Drenos: usar Boletim de Controle  
Frequência da Medição: **Mensal**


1) Padrão Conforme DAT - Diretrizes para Controle de Produtos Não Conforme - Água

**DADOS GERAIS**

Local ou Unidade de aplicação do indicador: **RJJ151**  
Responsável pela atualização: **Marlene**  
Responsável pelo processo: **Erica**  
Data da última atualização: **9/12/2008**

Cálculo do Valor real do Indicador

Mês/Ano	Dados para cálculo do indicador		Valor do Indicador	
	Nº de Resultados dentro do padrão	Nº análises Realizadas	Real	Meta
nov/08	2	2	100,0	95
out/08	88	88	100,0	95
set/08	320	321	99,7	95
ago/08	331	332	99,7	95
jul/08	352	352	100,0	95
jun/08	330	330	100,0	95
mai/08	344	344	100,0	95
abr/08	352	353	99,7	95
mar/08	339	341	99,4	95
fev/08	330	333	99,1	95
jan/08	312	318	98,1	95
<b>MÉDIA</b>	<b>281,82</b>	<b>283</b>	<b>99,6</b>	<b>95,0</b>

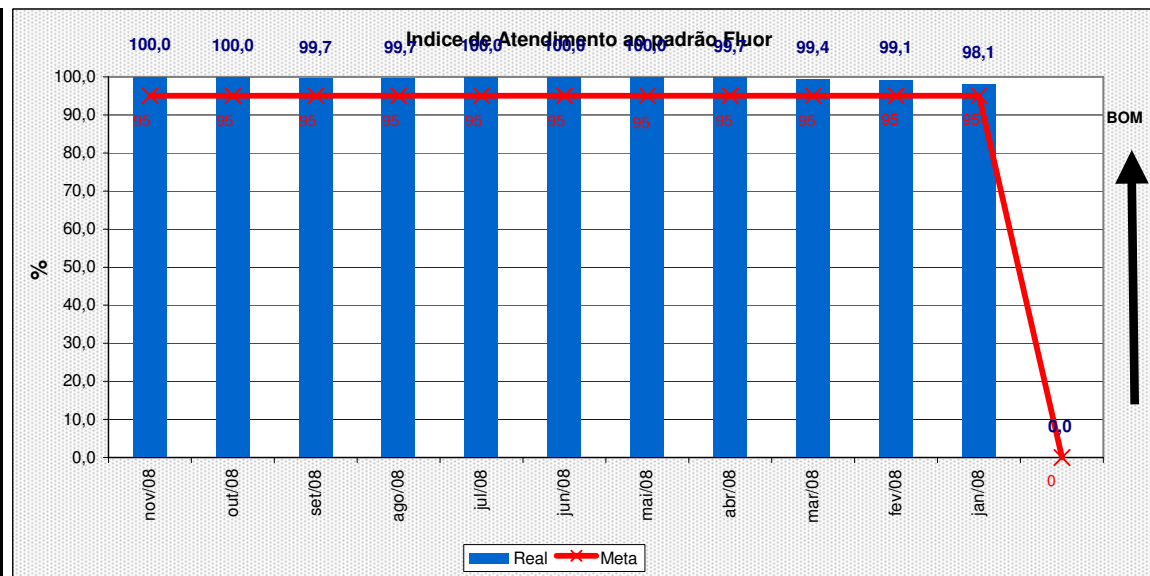

**Análise Crítica:**

**Análise Referente ao mês de:** Equipamento em manutenção

**Novembro**

**Análise Referente ao mês de:**

**Análise Referente ao mês de:**

**Análise Referente ao mês de:**