



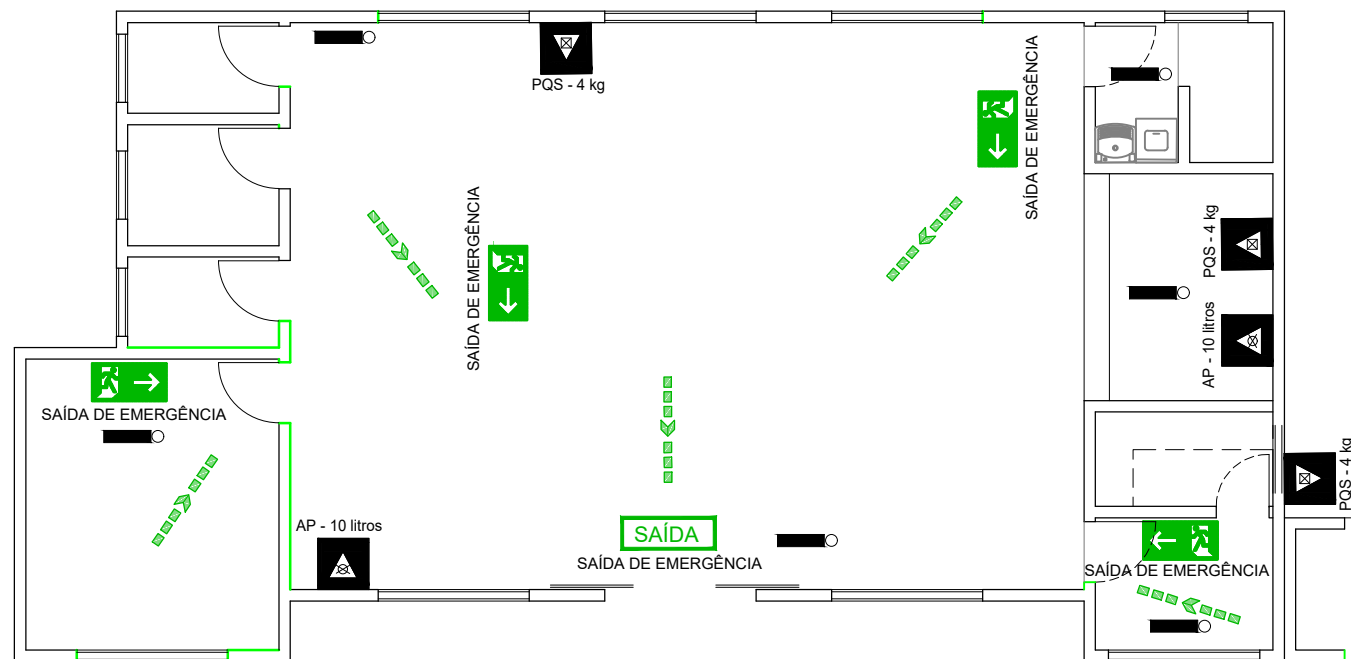

LEGENDA - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	
	Pó - 4 kg
	Água - 10 litros
	Sinalização de solo - Extintores
	Iluminação de emergência

PTS - Grupo: F - Divisão: F-6 - Risco Baixo
Área = 139,99 m²
ESC. 1:100

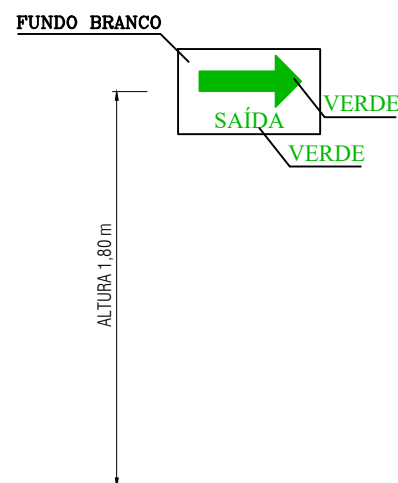

OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.


2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.

4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

DETALHES
SEM ESCALA

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

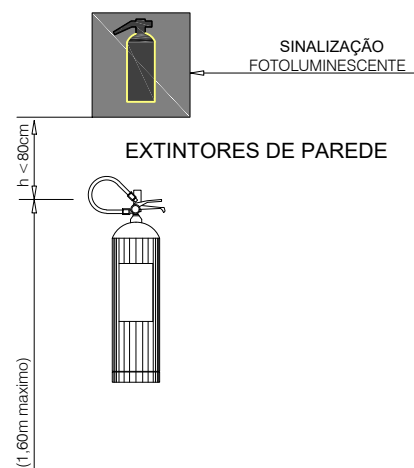

PISO ACABADO

SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO CONFORME IT - 20/04

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
PICTOGRAMAS FOTOLUMINESCENTE



EXTINTOR DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
PICTOGRAMAS FOTOLUMINESCENTE



SAÍDA DE EMERGÊNCIA



SAÍDA DE EMERGÊNCIA



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Relações de Trabalho e
Emprego

Prancha:

02/03

Título:

Construção do Centro de Referência da Terceira Idade - PSCIP

Local:

R. 24 de Maio x Est. Marginal, s/n – Vila Dirce – Embu-Guaçu/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO:

Eng. Civil Gabriel Venâncio Georgino
CREA: 5070673036-SP

Escala: Indicada

data: 19/Julho/2023

rev.: N° 03 - 01/2025